UFV- CAMPUS FLORESTAL

SISTEMA: POÇO VÁRZEA - 19º52'54,2" / 44º24'56,2"

ANÁLISE: VAZÃO MÉDIA DIÁRIA **PERÍODO:** jan/17

PARÂMETRO: VOLUME MÁXIMO OUTORGADO 69,7 m³/DIA
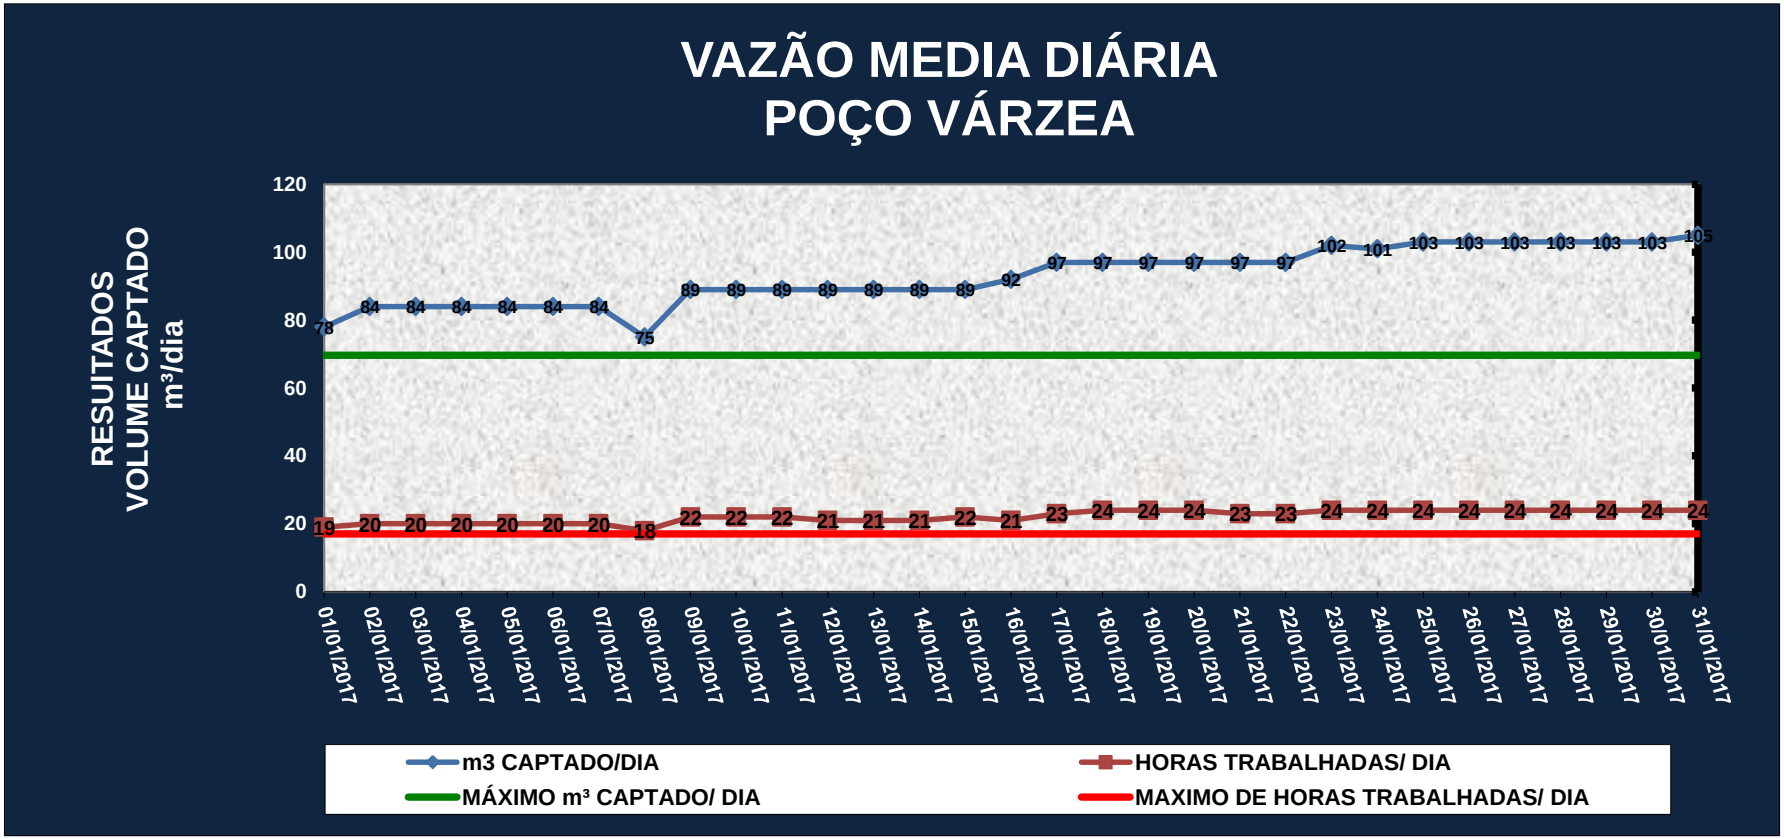
TÉCNICO ANALISTAS: EMERSON - LUIZ - CLÁUDIO