UFV- CAMPUS FLORESTAL

SISTEMA: POÇO VÁRZEA VELHO - 19º52'45,5" - 44º24'54,7"

ANÁLISE: VAZÃO MÉDIA DIÁRIA **PERÍODO:** mar/17

PARÂMETRO: VOLUME MÁXIMO OUTORGADO 14,4 m³/DIA
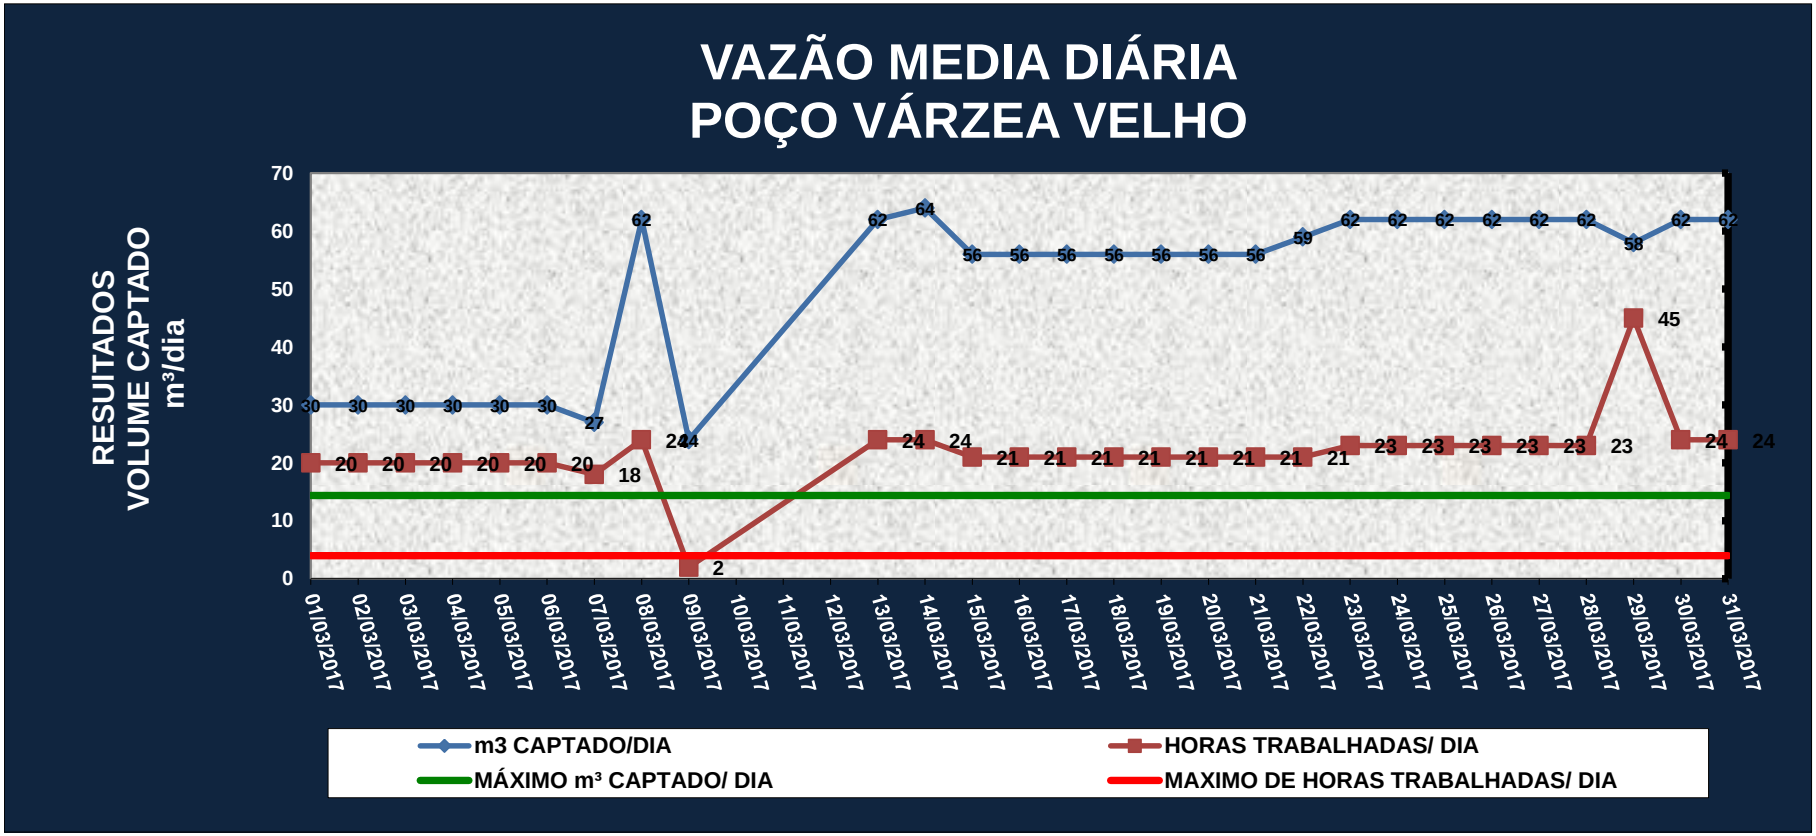
TÉCNICO ANALISTAS: EMERSON - LUIZ - CLÁUDIO