




UFV- CAMPUS FLORESTAL

SISTEMA: POÇO VÁRZEA - 19°52'54,2" / 44°24'56,2"
ANÁLISE: VAZÃO MÉDIA DIÁRIA **PERÍODO:** jun/17
PARÂMETRO: VOLUME MÁXIMO OUTORGADO 70 m³/DIA
TÉCNICO ANALISTAS: EMERSON - LUIZ - CLÁUDIO

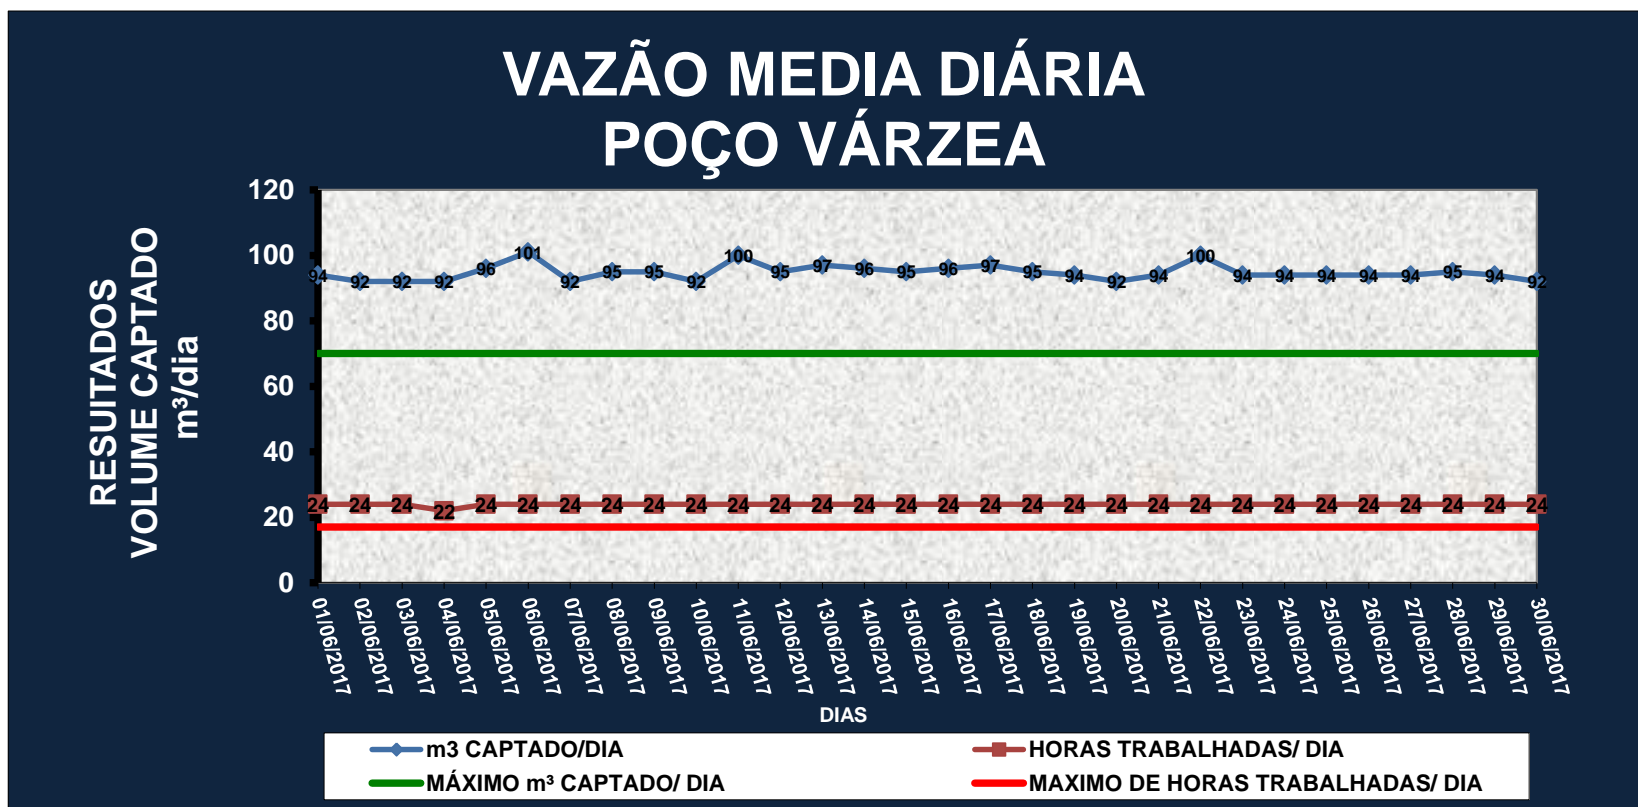

Vertical line